




ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA
CON POZZETTO PEMD
ALLACCIAMENTO SU POZZETTO DI LINEA Scala 1:20




ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA
CON POZZETTO REALIZZATO IN OPERA(FOGNOLO)
ALLACCIAMENTO SU POZZETTO DI LINEA Scala 1:20





ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA
CON POZZETTO PEMD
ALLACCIAMENTO IN BRAGA Scala 1:20




ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA
CON POZZETTO REALIZZATO IN OPERA(FOGNOLO)
ALLACCIAMENTO IN BRAGA Scala 1:20

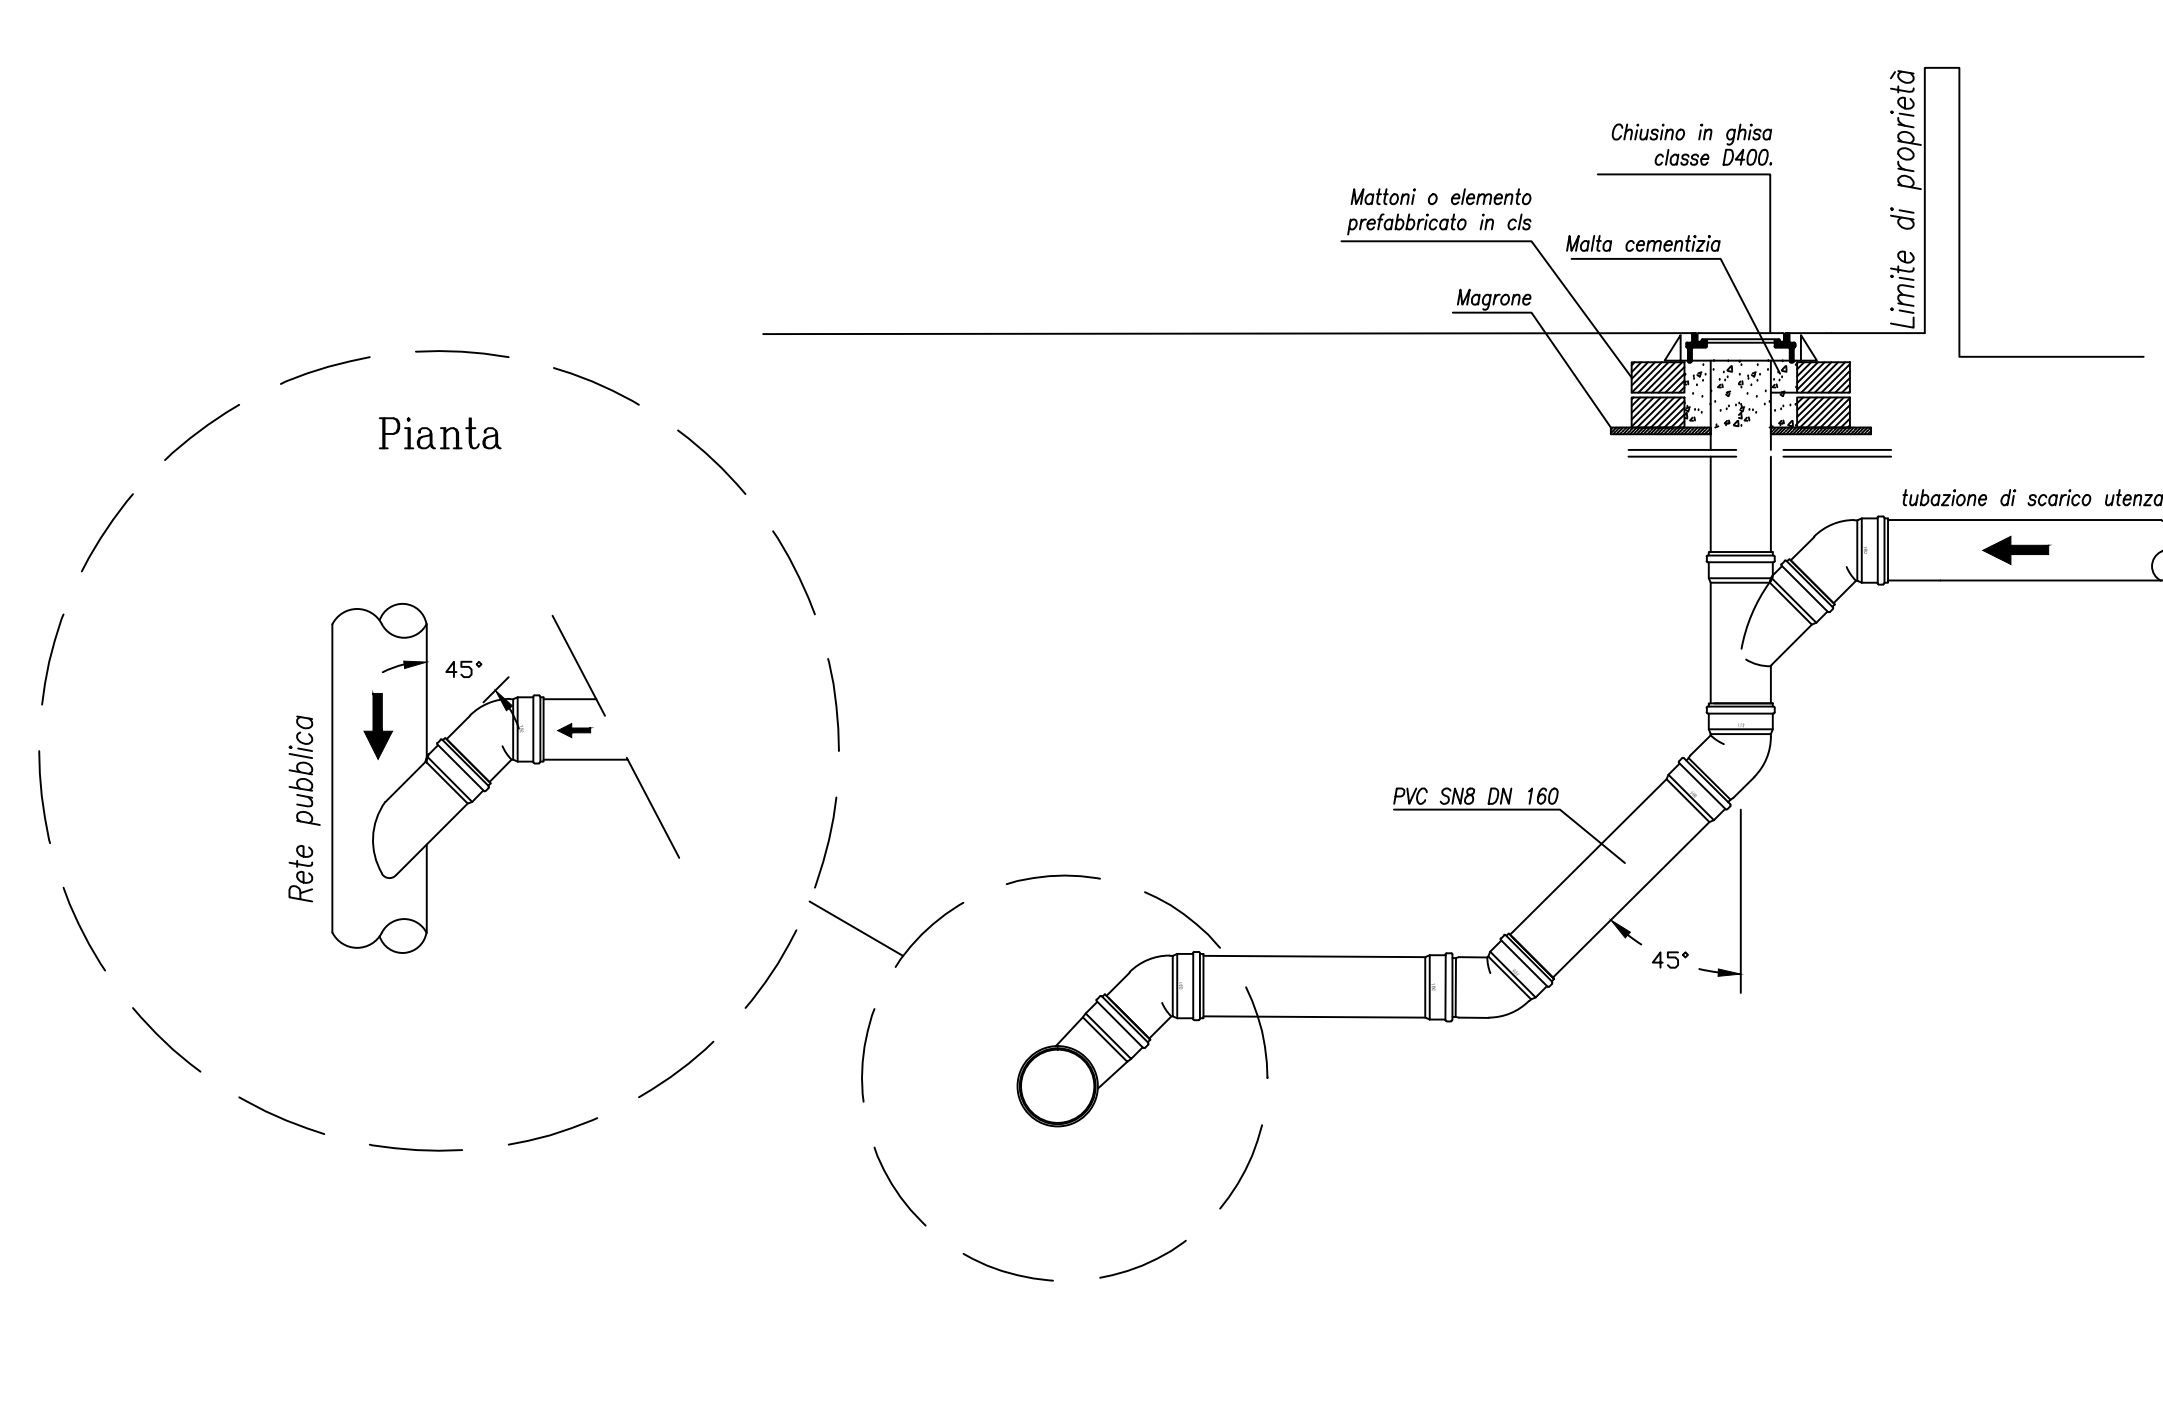

POZZETTO IN PEMD
DIAMETRO INTERNO 600 mm



ISTRUZIONI DI POSA PER
POZZETTO IN CARREGGIATA



- 1) chiusino in ghisa sferoidale classe D400 secondo EN 124 DIN 19584.
- 2) Piastra di ripartizione in calcestruzzo armato.
- 3) Materiale di riempimento. Sabbia o pietrisco (con granulometria max. 20 mm, compattato al 95% secondo Proctor standard in strati di massimo 30 cm.)
- 4) Fondo per posa tubi a pozzetto. (Sabbia o pietrisco con granulometria max. 20 mm, compattato al 95% secondo Proctor standard. Non inferiore a 15 cm.)
- 5) terreno.
- 6) Pavimentazione stradale.
- 7) Anello c/ci raggiungi quota.
- 8) Tubo di collegamento o speciale tronchetto adattatore per tubo.
- 9) Guarnizione a doppio labbro secondo DIN 4060.

TABELLA POZZETTI

Pozzetto	Quota chiusino	Quota F.T.	Perdita condotta % ingresso/ uscita	Altezza
F01	28.61	27.34	1.0	1.30
F02	28.24	27.03	1.0	1.20
F03	28.39	26.71	1.0	1.70
F04	28.84	26.41	1.0	2.45
F05	27.62	26.17	1.0	4.6
F06	25.98	24.73	4.6	3.3
F07	25.25	24.00	3.3	0.8
F08	25.14	23.78	0.8	1.4
F09	25.01	23.40	1.4	1.60
F10	29.33	28.64		
		28.47	0.6	0.85

AcegasAps
Società del Gruppo Hera

ACEGAS-APS S.p.A.
Sede legale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Sede ammi. e Diriz. Generale: Via del Teatro 5 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 7793111 - Fax +39 040 7793427 - Ufficio amministrativo di
Piacenza Corso Stati Uniti, 6/A - 35127 Padova - Tel. +39 049 8280511
Fax +39 049 8701041 - info@acegas-aps.it
Capitale Sociale € 250.000.000,00 - i.v. C.F. e iscrizione n. 00930530324
R.E.A. n. 111554 - C.C.I.A.A. Trieste
P.iva n. 00930530324 - www.acegas-aps.it - acegas@acegas-aps.it
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.

DIREZIONE ACQUA
Ufficio Tecnico

PROGETTO GENERALE:

POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
NEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

PROGETTO ESECUTIVO:

COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE
NELLA FRAZIONE DI PUGLIE DI DOMIO- II LOTTO

OGGETTO:

PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
POZZETTI

IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE Dott.ing. Fabio FONTANOT	IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Idrostud S.R.L. Dott.ing. Mauro CASTELLARIN	IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE Idrostud S.R.L. Dott.ing. Davide Russo	VALIDATO DIREZIONE ACQUA IL DIRETTORE Dr. Franco BERTI
PROGETTATO Idrostud S.R.L. Direttore Tecnico Dott.ing. Davide Russo	REDATTO Idrostud S.R.L. Direttore Tecnico Dott.ing. Davide Russo	COMPILATO Idrostud S.R.L. Direttore Tecnico Dott.ing. Davide Russo	

L'ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riproduzione, consegna o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA 11D002	PRATICA 2012PD128	CODICE	DATA GIUGNO 2014	AGGIOR. - SOST.	ELABORATO 2.8
--------------------	----------------------	--------	---------------------	-----------------	------------------